



このたびは、東芝配線器具子器用押ボタンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの子器用押ボタンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえ

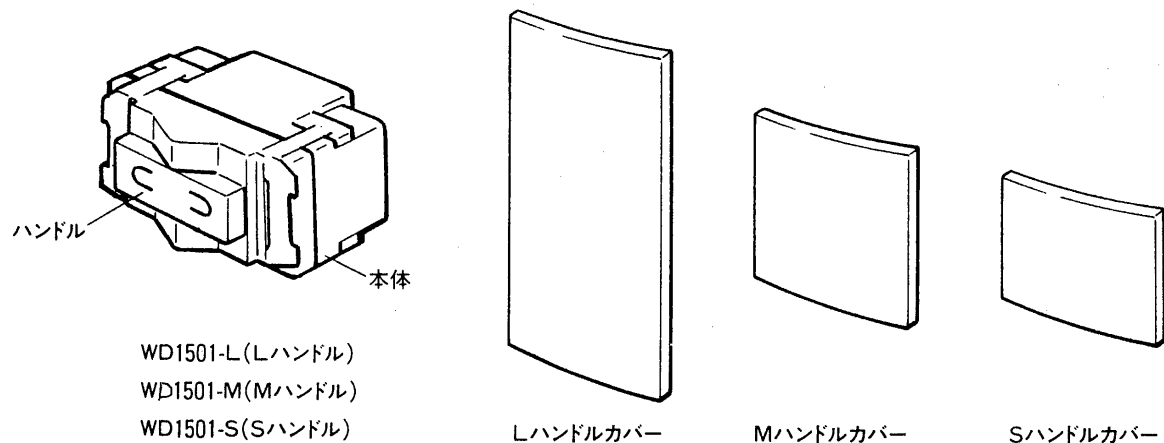


配線のしかた

- この押ボタンはA接点押ボタンです。ワイド調光器(どっちもコントロールクス)や2線式人感スイッチの子器として使用してください。

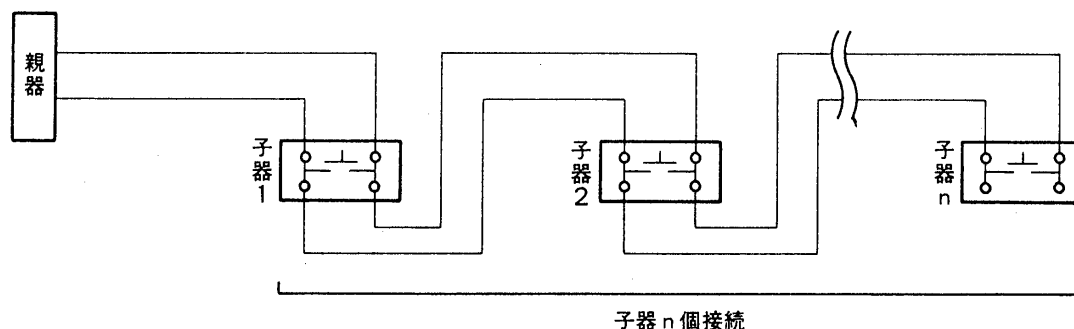

取り付けかた

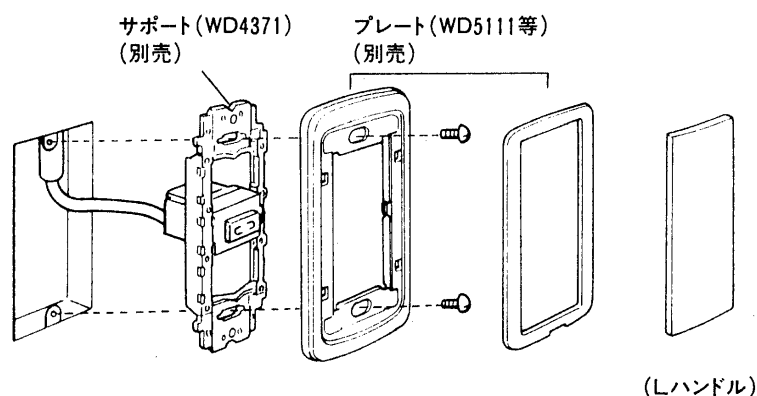

注1)


1 個用スイッチボックスに他のワイド配線器具と連設する場合は、2 個使いでMハンドルカバー、3 個使いでSハンドルカバーをご使用ください。

注2)

Sハンドルカバーで、下段にはめる場合は、上下を逆向きにはめてください。

操作方法

- ハンドルカバーは、左右どちらを押しても同じ動作(押ボタン)をします。

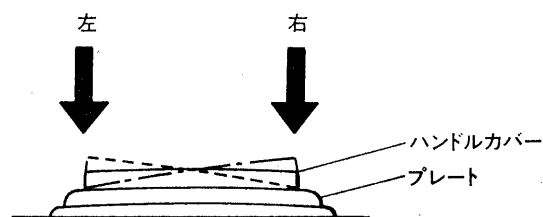

ご注意とお願い

- (1) この器具は、(どっちもコントロールクス)等の子器としての専用押ボタンです。定格電流(0.05 A)をこえて使用しますと、故障します。
- (2) ハンドルカバーが汚れたときは、やわらかい布か、ぬるま湯を浸した布をよくしぼってからふいてください。器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品でふかないでください。

仕 様

形 名	WD1501-L、M、S
定 格	DC10V、0.05A(50mA)
適 合 電 線	φ1.6、φ2.0、Cu単線
取 付	ワイドワンタッチサポート W D 4371

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ電源を切ってお買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。